


バイオマス温水ボイラ

現在使用している重油または灯油の燃料をバイオマス燃料に切り替えることで
燃料費を大幅に削減することが出来ます。

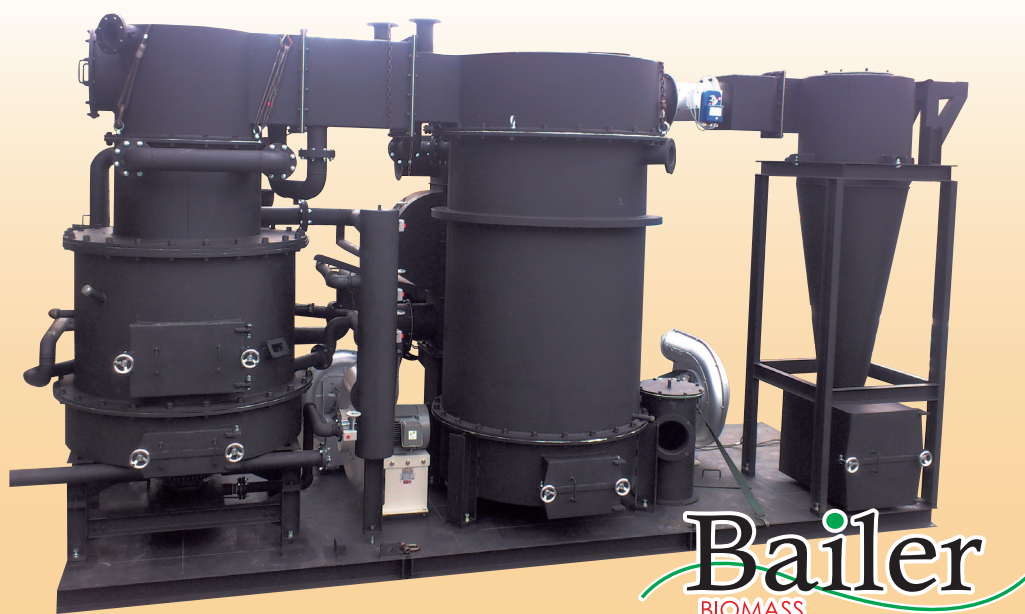

1万 kcal/h・10万 kcal/h・20万 kcal/h・50万 kcal/h・75万 kcal/hと
用途に合わせて熱量別にラインナップしています。


多様な燃料に対応



RPF



木チップ



RDF



木ペレット

高含水率
燃料OK!*




建築廃材

* 含水率 40%以下 (w.b)

主な導入用途

温泉・スーパー銭湯などの温浴施設
旅館や介護施設などのお風呂や給湯
床暖房や融雪設備・養殖場 etc




給湯・温浴施設



床暖房

形式		HW10	HW20	HW30	HW50	HW75
熱出力	kW	115	230	350	580	870
	kcal/h	100,000	200,000	300,000	500,000	750,000
寸法	全長(mm)	2,700	3,350	3,729	5,285	7,427
	全幅(mm)	1,000	1,200	1,450	2,045	4,104
	全高(mm)	3,082	2,867	3,121	3,843	4734
最大消費電力	kW	3	5.6	9	15.2	22.5
伝熱面積	m ²	8.2	20.9	28.7	50.8	82.7
本体重量	kg	1,800	3,500	4,500	5,800	9,000
配管口径		65A	80A	80A	100A	150A
種類		無圧式温水発生機				
電源		三相 200V				
着火方式		灯油				

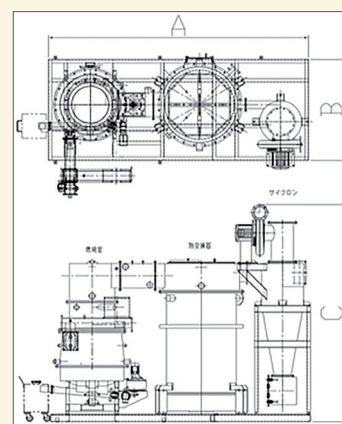

※外付けのホッパやサイロ、煙突は含みません。
本製品は屋内仕様です。
場合により一部仕様を変更することがございます。




10 万 kcal/h 燃料：木質チップ
温泉施設



10 万 kcal/h 燃料：RPF
産業廃棄物処理業者



20 万 kcal/h 燃料：木質ペレット
温泉施設

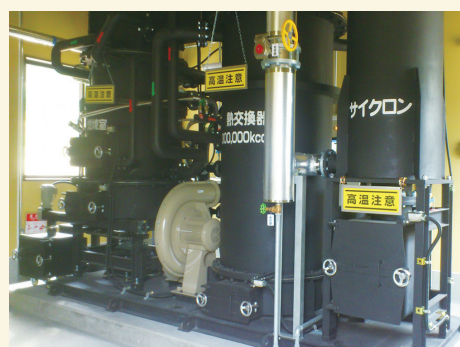

30 万 kcal/h 燃料：木質チップ
温泉施設



50 万 kcal/h 燃料：RPF
養殖場



50 万 kcal/h 燃料：RPF
温泉施設

Bailer 法規制一覧表

	労働安全衛生法	大気汚染防止法	火災予防条例	ボイラー技士
IXM-HM10	対象外です。	対象外です。	対象になります。 消防署へ「火気使用設備等の設置の届出」が必要となります。 燃料の貯蔵に関しては、再生資源燃料の場合 1,000kg、木材加工品および木くずの場合 10 m ³ を超える場合、指定可燃物としての届出が必要となります。 貯蔵量は燃料の種類によって定められています。	対象外です。
IXM-HM20				
IXM-HM30				
IXM-HM50				
IXM-HM75				